


mitoitusohjeita

PALVELUAUTO

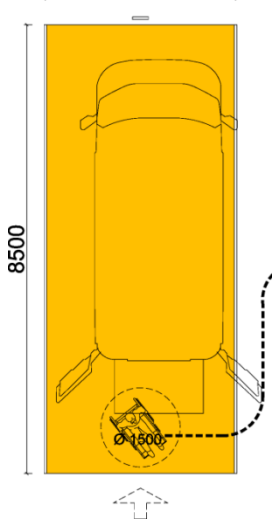

F1 ESTEETÖN RAKENNUS 2.1.1 Määräys

”Osan rakennuksen autopaikoista tulee soveltua pyörätuolin käyttäjälle. Nämä paikat tulee sijoittaa rakennukseen pääsyn kannalta sisäänkäyntiin nähden tarkoituksenmukaisesti ja ne tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella.”

LIIKUNTAESTEISEN AUTOPAIKKA (le-ap)

Liikkumisesteiselle suunnitellulta autopaikalta tulee olla mahdollisimman lyhyt ja esteetön kulkuyhteys sisäänkäynnille. Ajoliikenne ei saa häiritä autopaikalla toimimista. Eirtysisesti alle 15 autopaikan asuinrakennuksissa liikkumisesteisen autopaikaksi suositellaan vieraspaikkaa, jotta sen tarkoituksenmukainen käyttö myöhemmin on mahdollista.

Yleisesti le-autopaikkojen määrä:


- 1 LE-AP ≤ 15 ap
- 2 LE-AP / 15 – 50 ap
- + 1 LE-AP / alkava +30 ap

Le-autopaikan mitoitus:


- leveys 3600 mm, pituus 5000 mm
- autopaikan takana Ø1500 vapaata, turvallisesti käytettävää tilaa
- pinta tasainen, enintään 2% / 1:50
- suositellaan katettua autopaikkaa

Opaste:

- ISA-symboli
- kontrastiväri
- pystyopaste näkyvällä paikalla, ei saa estää toimimista, opasteen korkeus 800-1400 mm
- autopaikan pinnassa maalatun opasteen koko >500mm
- esim. Tieliikenneasetuksen 182/1982 mukainen liikennemerkki 836

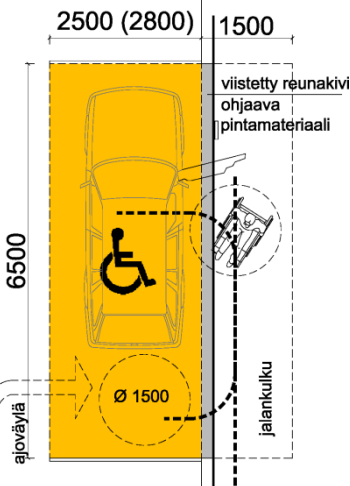

KADUNSUUNTAINEN PAIKOITUS

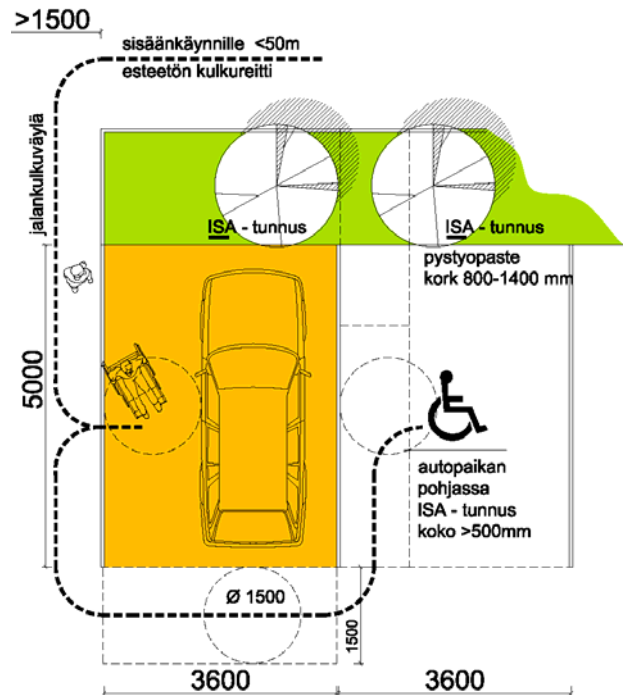

LE-AP MITOITUS

PIENTALON AUTOTALLI JA -KATOS

Pientalon autotalli tai autokatos suositellaan rakennettavaksi liikkumisesteiselle soveltuvaksi.

AUTOTALLI

- suositeltava vähimmäiskoko 4200x6500mm
- kulkuyhteyden vapaa leveys ≥ 1000 mm auton taakse ja autotallista ulos, erillisen kulkuaukon vapaa leveys ≥850 mm
- jos autotallin oven edusta ei ole tasainen, autotallin oven tulee olla varustettavissa kauko-ohjaimella
- autotallin oven leveydeksi suositellaan ≥ 2800mm

AUTOKATOS

- suositeltava vähimmäiskoko on 2800x6500 mm, lisäksi autopaikan vieressä 4000x1100 mm tasaista toimintatilaa
- autopaikan takana ja vieressä tulee olla vapaa ja tasainen tila Ø1500 mm pyörähdysympyrälle

